




Risultati di Prestazione 2013

LABORATORIO: DIREZIONE

Agenzia delle Manutenzioni

De Iulii/Mincione

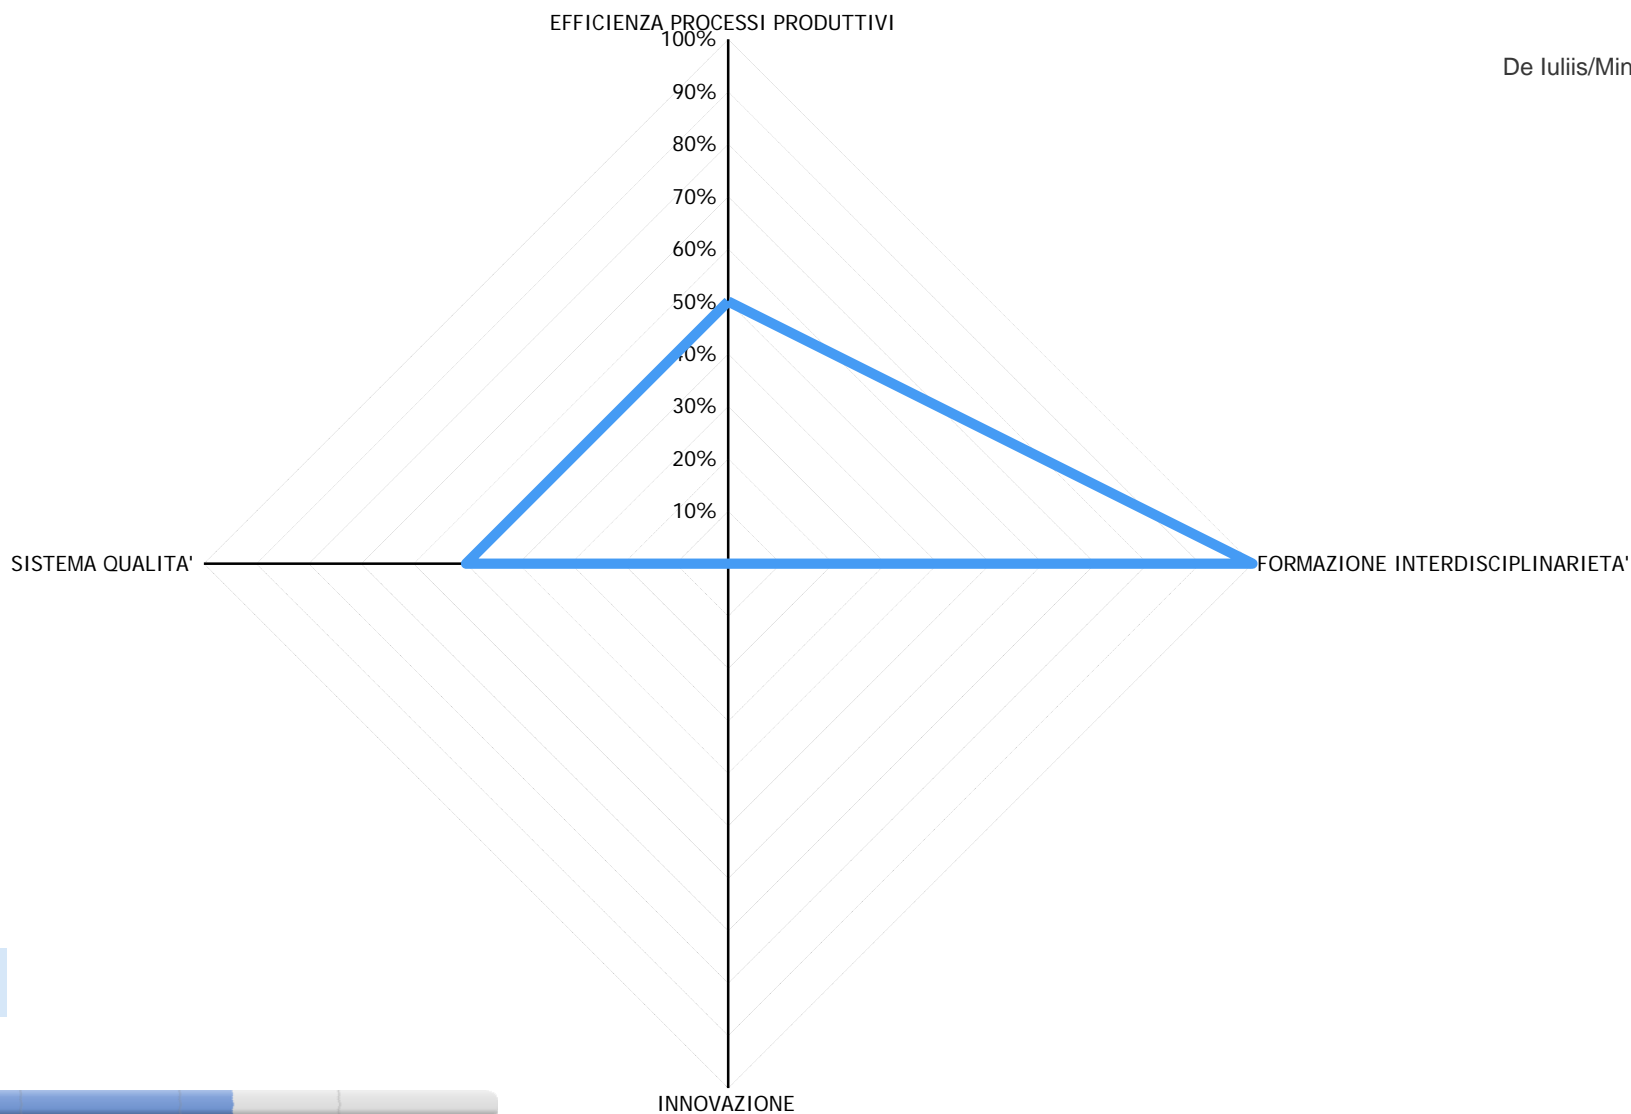

RISULTATO ASSEGNATO DALLA DIREZIONE 73,3%

Risultato TOTALE

66,7 %